



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028      телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030      телефон/факс: (8142) 78-01-49  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [karelia@szap.gosnadzor.ru](mailto:karelia@szap.gosnadzor.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений  
№ 45-2478-1536/ПР**

г. Петрозаводск

«12» мая 2017 г.

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.  
Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления  
Ростехнадзора № 45-46-2478/Рк от 30.03.2017.

Лицо, проводившее проверку:

- государственный инспектор отдела промышленной безопасности по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора Терехин Константин Александрович.

Наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Карелия кадетская школа-интернат «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского» (ГБОУ РК «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского»).

При проведении проверки от ГБОУ РК «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского» присутствовали:

- директор ГБОУ РК «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского» Ефимов Дмитрий Александрович.

Дата, время, место проведения проверки: с 14 час. 00 мин. 13.04.2017 по 11 час. 00 мин. 12.05.2017 по адресу:

- 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Щорса, 5 и 5а.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 12 мая 2017 г. № 45-46-2478-3205/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля ГБОУ РК «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского» предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок устранения нарушения
ГБОУ РК «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского» (Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Щорса, 5 и 5а), Водная станция (Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина 3а), СОЛ «Уя» (Республика Карелия, турбаза «Уя»).			
1.	С нарушениями правил приказом руководителя назначен ответственный за электрохозяйство Листенин О. В.	ПТЭЭП, п. 1.2.3	25.10.2017
2.	Приказом руководителя не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП, п. 1.2.3	25.10.2017
3.	Отсутствует перечень технической документации по безопасной эксплуатации электроустановок организации, утвержденный руководителем организации.	ПТЭЭП, п. 1.8.2	25.06.2017
4.	Отсутствует календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках электротехнического и электротехнологического персонала.	ПТЭЭП, п. 1.4.27	25.08.2017
5.	Не актуализированы акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон с сетевой организацией.	ПТЭЭП, п. 1.8.1	25.08.2017

6.	Отсутствует оперативный журнал.	ПТЭЭП п. 1.8.9	25.06.2017
7.	Не организована работа в электроустановках по нарядам и распоряжениям.	ПОТЭЭ Гл. 6, 7	25.06.2017
8.	В перечень должностей и профессий не-электротехнического персонала ошибочно включены должности: электромонтера, инженера-энергетика, электромеханика.	ПТЭЭП, п. 1.4.4	25.06.2017
9.	Отсутствует график осмотра ВЛ.	ПТЭЭП, п. 2.3.8	25.06.2017
10.	Не пересмотрена однолинейная схемы РУ-0,4 кВ, ТП Спортивно-оздоровительного лагеря «Уя».	ПТЭЭП, п. 1.8.6	25.06.2017
11.	Не пересмотрены все однолинейные схемы электрических соединений при нормальных режимах работы оборудования, утверждаемые один раз в 2 года ответственным за электрохозяйство.	ПТЭЭП, п. 1.5.18, п. 1.8.2, п 1.8.5	25.06.2017
12.	Не актуализирована схема КШ-1388 общежития.	ПТЭЭП, п. 1.5.18, п. 1.8.2, п 1.8.5	25.06.2017
13.	В КШ-1388 присутствует пыль, грязь.	ПТЭЭП, п. 2.2.17	25.08.2017
14.	Не ведется журнал учета дефектов и неполадок электрооборудования.	ПТЭЭП п 1.8.1	25.06.2017
15.	На перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, отсутствует дата утверждения.	ПОТЭЭ, п. 8.4 ПТЭЭП, п. 1.8.2	25.06.2017
16.	Отсутствует утвержденный руководителем перечень сотрудников имеющих право единоличного осмотра электроустановок.	ПОТЭЭ, п. 3.4	25.06.2017
17.	Не организована работа в соответствии с правилами по охране труда при эксплуа-	ПОТЭЭ, гл. 46	25.06.2017

	тации электроустановок с командированным персоналом.		
18.	Отсутствует график профилактических (контрольных) испытаний всего электрооборудования ГБОУ РК «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского».	ПТЭПП п. 2.12.17 п. 3.6.2	25.06.2017
19.	Отсутствует дата утверждения инструкции ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП, п. 1.2.2, п. 1.8.2,	25.06.2017
20.	Отсутствуют инструкции по ведению оперативных переговоров и записей.	ПТЭЭП, п. 1.5.20	25.06.2017
21.	Распоряжением руководителя не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	ПОТЭЭ, п. 3.13	25.06.2017
22.	Руководителем не обеспечен учет выдачи и возврата ключей от электроустановок.	ПОТЭЭ, п. 3.13	25.06.2017
23.	Персонал организации обеспечен средствами защиты в неполном объеме.	ИПИСЗ, п. 1.2.1 Приложение №8	25.08.2017
24.	Не составлен «Перечень инвентарных средств защиты, распределенных между объектами».	ПТЭЭП, п. 1.8.2 ИПИСЗ, п. 1.2.3	25.08.2017
25.	В ЩС, ВРУ зданий ГБОУ РК «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского», наименование присоединений не соответствует действительности.	ПТЭЭП, п. 2.2.20	25.06.2017
26.	Отсутствуют данные о проведении противоаварийных и противопожарных тренировок.	ПТЭЭП, п. 1.4.5, п. 1.4.43	25.06.2017
27.	В график ППР электрооборудования не внесены электроустановки «Водной станции» и спортивно-оздоровительного лагеря.	ПТЭЭП, п. 1.6.1, п. 1.6.3	25.06.2017

28.	Отсутствуют диспетчерские наименования и предупреждающие знаки установленного образца на КШ «Водной станции».	ПТЭЭП, п. 2.2.20	25.08.2017
29.	На сборках, щитах и т.д. помещений зданий ГБОУ РК «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского» частично отсутствуют диспетчерские наименования.	ПТЭЭП, п. 2.2.20	25.08.2017
30.	Не проведены профилактические (контрольные) испытания электрооборудования «Водной станции» и СОЛ «Уя».	ПТЭПП п. 1.2.2 п. 1.2.6 п. 2.12.17 п. 3.6.2	25.11.2017
31.	Не проведен контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года).	ПТЭПП п. 1.2.6	25.11.2017
32.	У электротехнического персонала отсутствует инструкция по пожарной безопасности.	ПТЭПП п. 1.8.1, п. 1.8.7	25.06.2017
33.	У электротехнического персонала отсутствует личная инструкция по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях.	ПТЭЭП, п. 1.7.14	25.06.2017
34.	Электротехнический персонал не обеспечен аптечками первой медицинской помощи.	ПТЭЭП, п. 1.7.15 ПОТЭЭ, п. 1.4	25.06.2017
35.	Отсутствует запас калиброванных вставок.	ПТЭЭП, п. 2.2.16	25.06.2017
36.	В щитах и сборках используются некалиброванные плавкие вставки.	ПТЭЭП, п. 2.2.16	25.06.2017
37.	Отсутствует график осмотра видимой части заземляющего устройства.	ПТЭЭП, п. 2.7.9	25.06.2017
38.	Отсутствуют данные осмотра видимой части заземляющего устройства.	ПТЭЭП, п. 2.7.8	25.06.2017
39.	Открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет.	ПТЭЭП, п. 2.7.7	25.08.2017

40.	Отсутствуют график проведения осмотра заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта.	ПТЭЭП, п. 2.7.10	25.06.2017
41.	Места ввода заземляющих устройств не обозначены опознавательными знаками.	ПТЭЭП, п. 2.7.2 ПУЭ, п. 1.7.118	25.08.2017
42.	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств.	ПТЭЭП п. 2.7.15	25.08.2017
43.	В КШ «Водной станции» заземляющие проводники подключены к ГЗШ с нарушением ПУЭ.	ПУЭ п. 1.7.119	25.08.2017
44.	В КШ «Водной станции» отсутствует актуализированная однолинейная схема.	ПТЭЭП, п. 1.5.18, п. 1.8.2, п. 1.8.5, п. 1.8.6	25.08.2017
45.	Отсутствует паспорт трансформатора ТП-216 СОЛ «Уя».	ПТЭЭП, п. 1.8.1	25.08.2017
46.	В РУ-0,4 кВ ТП-216 присутствуют неизолированные (отключенные) КЛ, ВЛ.	ПТЭЭП, п. 1.2.2, п. 1.2.6	25.08.2017
47.	Не обновлены предупреждающие знаки установленного образца ТП-216.	ПТЭЭП, п. 2.1.9	25.08.2017
48.	Не произведено техническое освидетельствование силового электрооборудования ГБОУ РК «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского».	ПТЭЭП, п. 1.6.7	25.11.2017
49.	Отсутствует комиссия по техническому освидетельствованию электрооборудования возглавляемая техническим руководителем потребителя.	ПТЭЭП, п. 1.6.7	25.11.2017
50.	Отсутствует запас изоляционного масла наиболее вместимого маслонеполненного оборудования (110%).	ПТЭЭП, п. 2.1.38	25.11.2017
51.	С нарушением ГОСТ и ПУЭ выполнено присоединение многопроволочных жил кабелей.	ПТЭЭП, п. 1.2.2, ПУЭ, п. 2.1.21, ГОСТ	25.08.2017

		10437-82, п. 2.1.11	
52.	Не определена организация работ по работам на ВЛ-0,4 кВ в базе «Уя» и работам по наружному освещению кадетского корпуса.	ПТЭЭП, п. 1.2.1, ПОТЭЭ, п. 2.6, п. 38.6	25.08.2017
53.	В базе «Уя» установлены розетки вне помещений без должной защиты.	ПТЭЭП, п. 1.2.2, п. 1.2.6	25.08.2017
54.	На ЩО уличного освещения (турбаза «Уя») неисправно запирающее устройство, препятствующее доступу неэлектротехнического персонала.	ПТЭЭП, п. 2.2.4	25.06.2017

Перечень использованных сокращений:

№	Полное наименование НТД	Год	Сокращение
1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.	2003	ПТЭЭП
2.	Правила устройства электроустановок, 6 и 7 изд.	1986-2003	ПУЭ
3.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.	2013	ПОТЭЭ
4.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	2003	ИПИСЗ

Информировать Северо-Западное управление Ростехнадзора в письменном виде о выполнении пунктов настоящего Предписания (по мере выполнения, но не реже чем раз в три месяца с момента получения Предписания).


Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридиче-

ское лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор

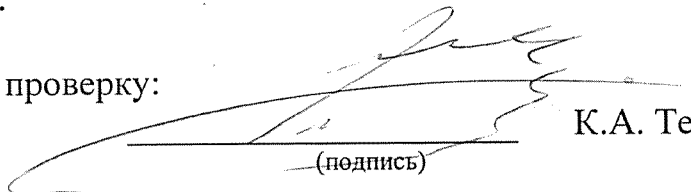

(подпись)

К.А. Терехин


С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:

Директор

ГБОУ РК «Карельский

кадетский корпус

имени Александра Невского»

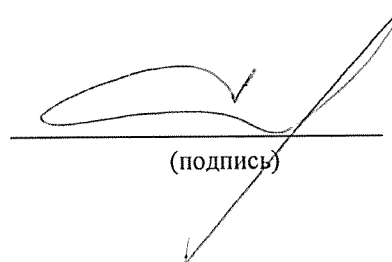

(подпись)

Д. А. Ефимов

12.05.2017.

(дата)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)